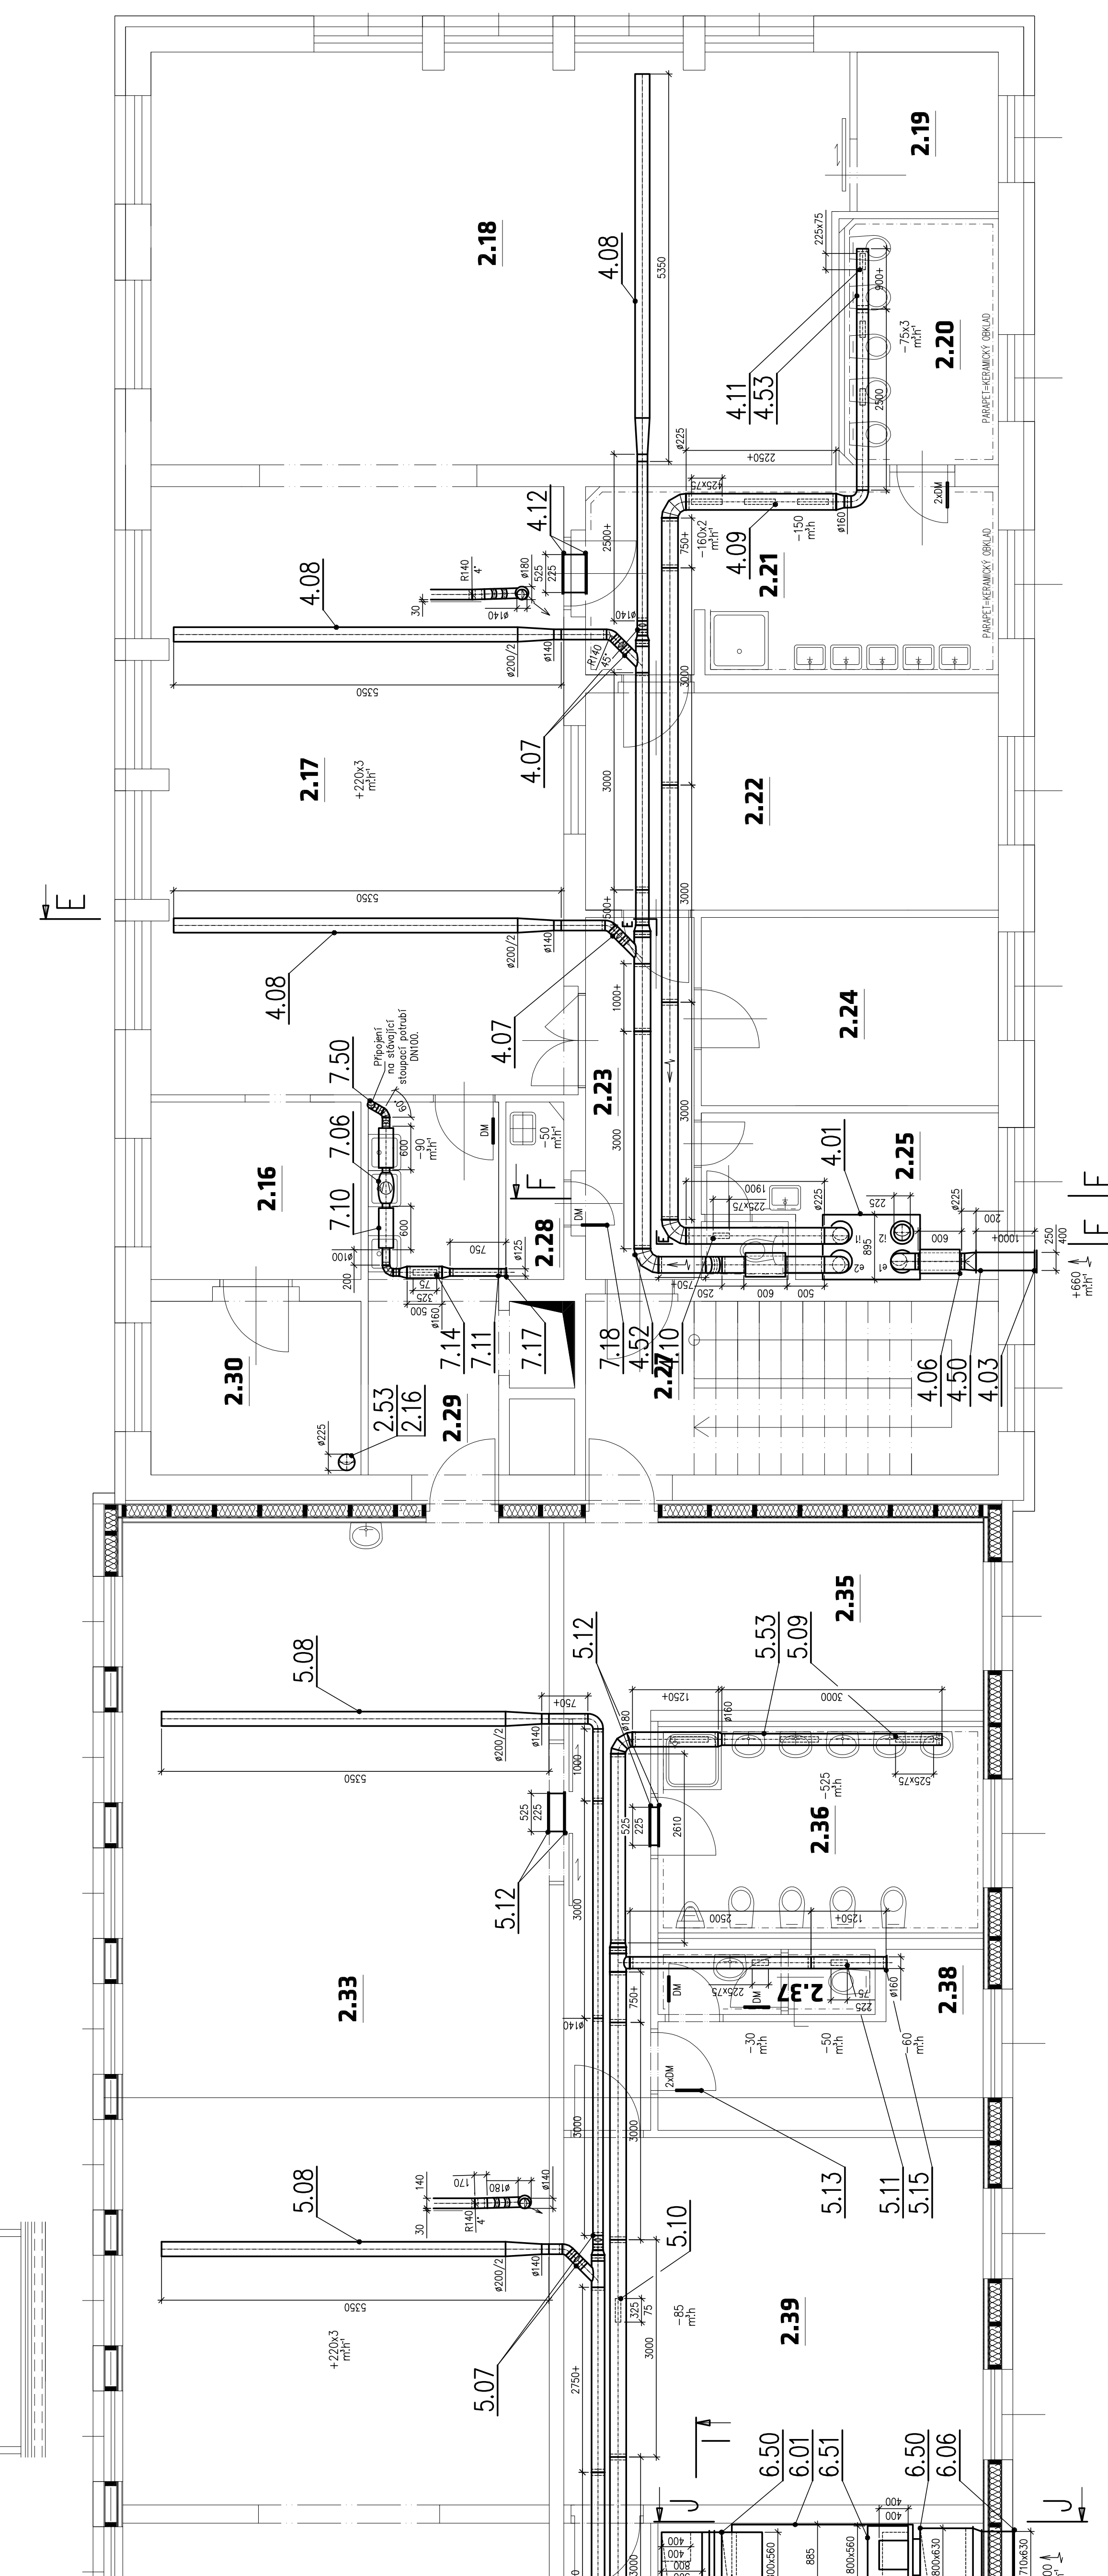
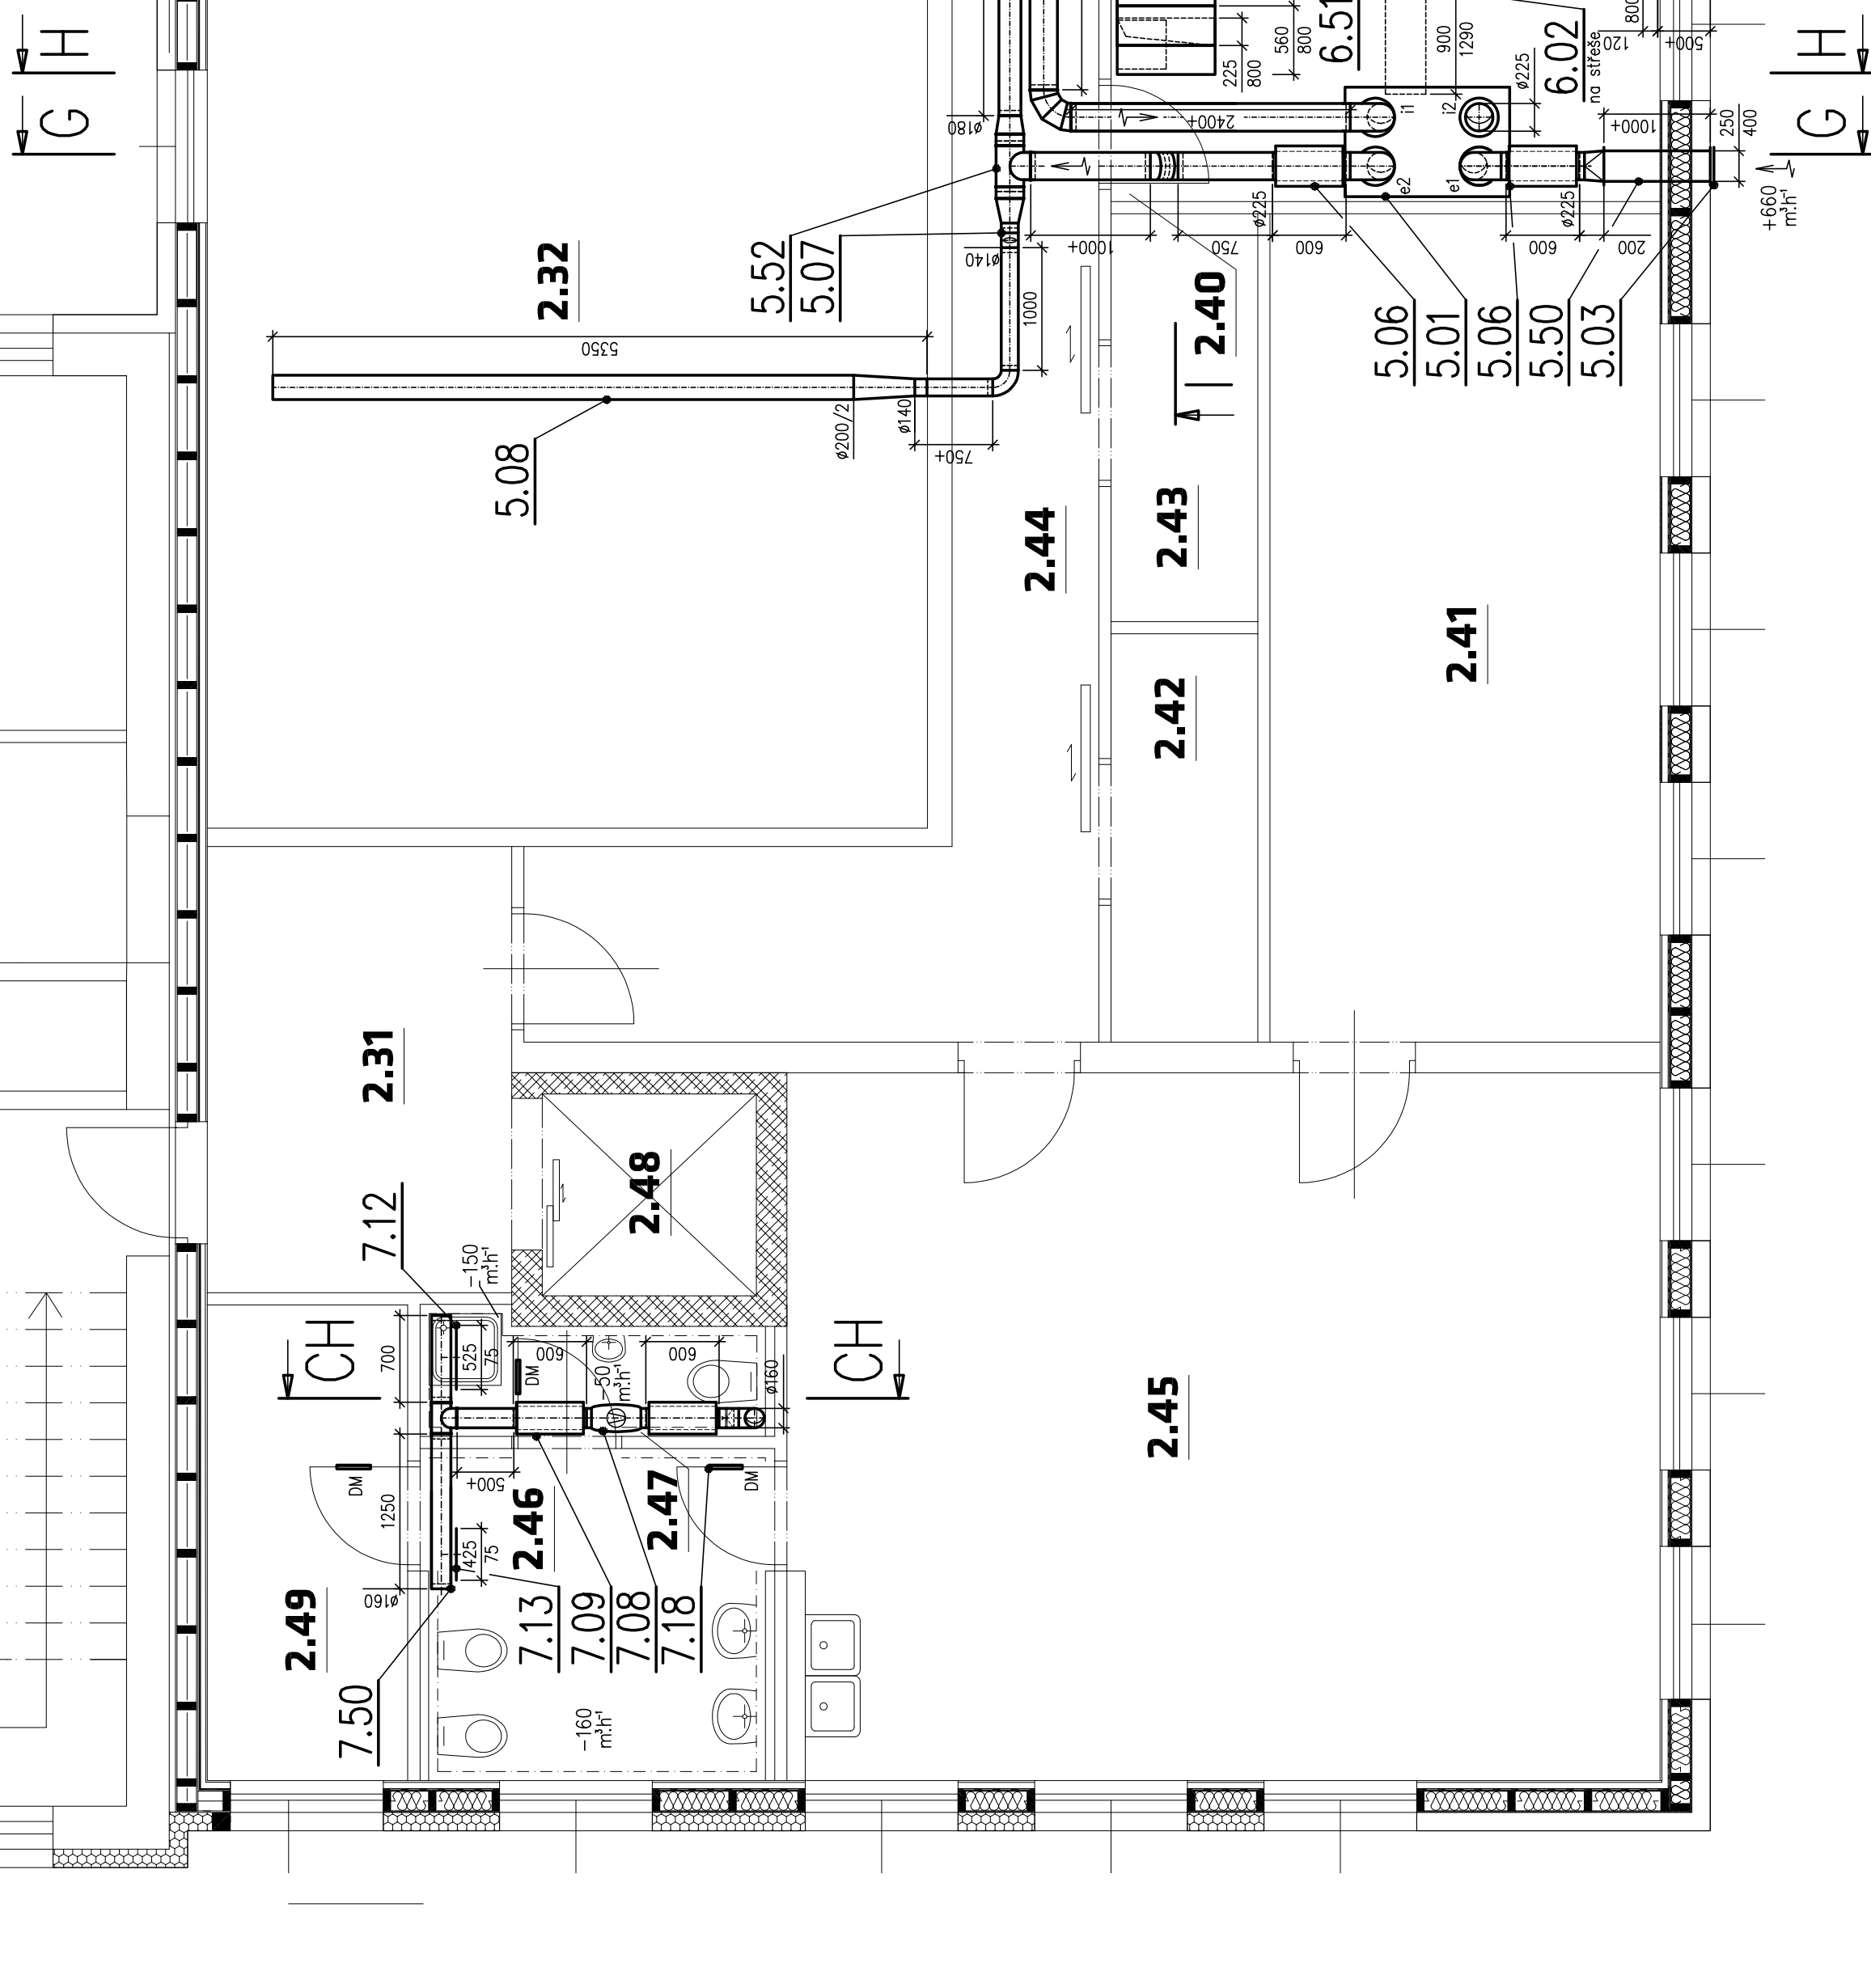
[illegible]

Poznámky:

- 1) VZ potrubí na sání a výfukové jednotek bude lepeší izolován minerální
pasty tl. 60 mm s AL. opletem.
- 2) VZ potrubí v místnosti 240 bude lepeší izolován minerální
pasty tl. 60 mm s AL. opletem.
- 3) Výfuk potrubí čtyřlůžkové nad střechou bude lepeší izolován minerální pastí
tl. 100 mm a opletem.
- 4) Použití mřížek: 20x40 cm dvířní mřížky - jedna v horní části
a jedna ve spodní části dveří; PK-podlahní klopka.
- 5) Při přírodnou VZ potrubí požární ochrany bude potrubí utvářeno požární ugovnou.

[illegible]

rozsah stavby :	
Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu	
na ul. Bezručova č.p. 130 – rozšíření kapacity MŠ	
Část : Vzduchotechnika	
Datum	01/2016
Stupeň	DPS
Meritko	1:50