


OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
-----------------	----------------	--------------	----------------

Souřadný systém : JTSK


Výškový systém : BpV

± 0,000 = 389,400



<div>PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmět autorského díla ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.</div>			GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)	
<div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</div> <div>Lubomír Dvořáček projektování elektro silnoproud</div> <div>Havlíčkovo nám. 732/15 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: lad.projekt@lad.cz GSM +420 602 527 930</div>	<div>MANAŽER PROJEKTU</div> <div>ING. ARCH. DAVID KOTEK</div>	<div>PROJEKTANT</div> <div>Lubomír Dvořáček</div>	<div>PROJEKTSTUDIO®</div> <div>PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava tel./fax: 596 911 126 e-mail: info@projektstudio.cz IČ: 27787443</div> <div>www . P R O J E K T S T U D I O . c z</div>	
	<div>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU</div> <div>ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ</div>	<div>VYPRACOVAL</div> <div>Lubomír Dvořáček</div>		
	<div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</div> <div>Lubomír Dvořáček</div>	<div>KONTROLOVAL</div> <div>Lubomír Dvořáček</div>		
<div>STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)</div> <div>Město Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, 739 91</div> <div>MÍSTO STAVBY</div> <div>Jablunkov, Hasičská 172, k.ú. Jablunkov, p.č. 291</div> <div>NÁZEV STAVBY (DÍLO)</div> <div>IVC V JABLUNKOVĚ</div>			<div>ZPRACOVATEL ČÁSTI PD</div> <div>Lubomír Dvořáček projektování elektro silnoproud</div> <div>Havlíčkovo nám. 732/15, 708 00 Ostrava - Poruba GSM +420 602 527 930, e-mail: lad.projekt@lad.cz</div> <div>DATUM 12.2016</div> <div>ZAKÁZKA č. PS 16 176</div> <div>FORMÁT 6 x A4</div>	
<div>STAVEBNÍ OBJEKT (SO)</div> <div>SO 02 - NOVOSTAVBA IVC V JABLUNKOVĚ</div> <div>ČÁST DOKUMENTACE</div> <div>D.1.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody</div> <div>DOKUMENT</div> <div>Jednopolové schema rozvaděče 3RP</div>			<div>STUPEŇ PD</div> <div>DPS</div> <div>MÉRÍTKO ---</div> <div>ČÍSLO DOKUMENTU</div> <div>D.1.4.4 - 133</div>	<div>PARÉ</div> <div>6</div>

3NPE AC~50Hz 400/230V / TN-S

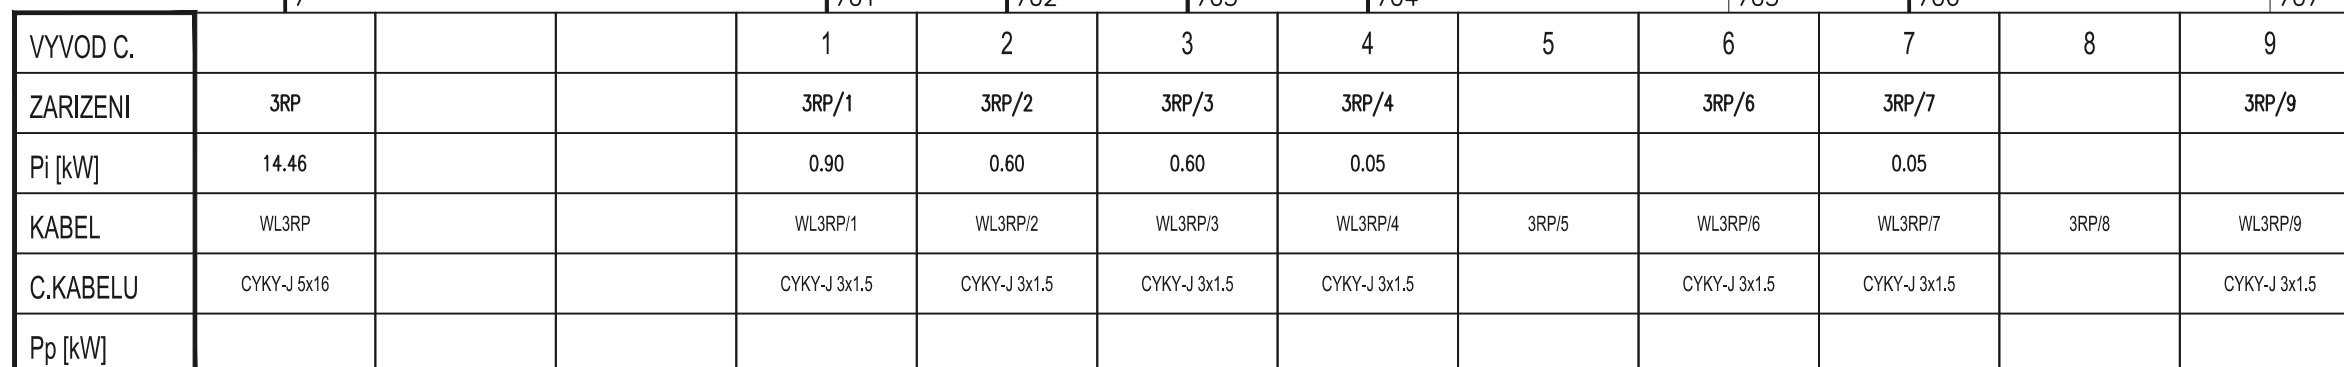

Osvětlení denní místnost
3.01. kancelář 302

Osvětlení dispečink MPO
3.03

Osvětlení zasedací
místnost MPO 3.04

Osvětlení chodba 3.05

Ovládání osvětlení
chodba 3.05


Osvětlení chodba 3.06

Ovládání osvětlení
chodba 3.06

3RP

3NPE AC~50Hz 400/230V / TN-S

///

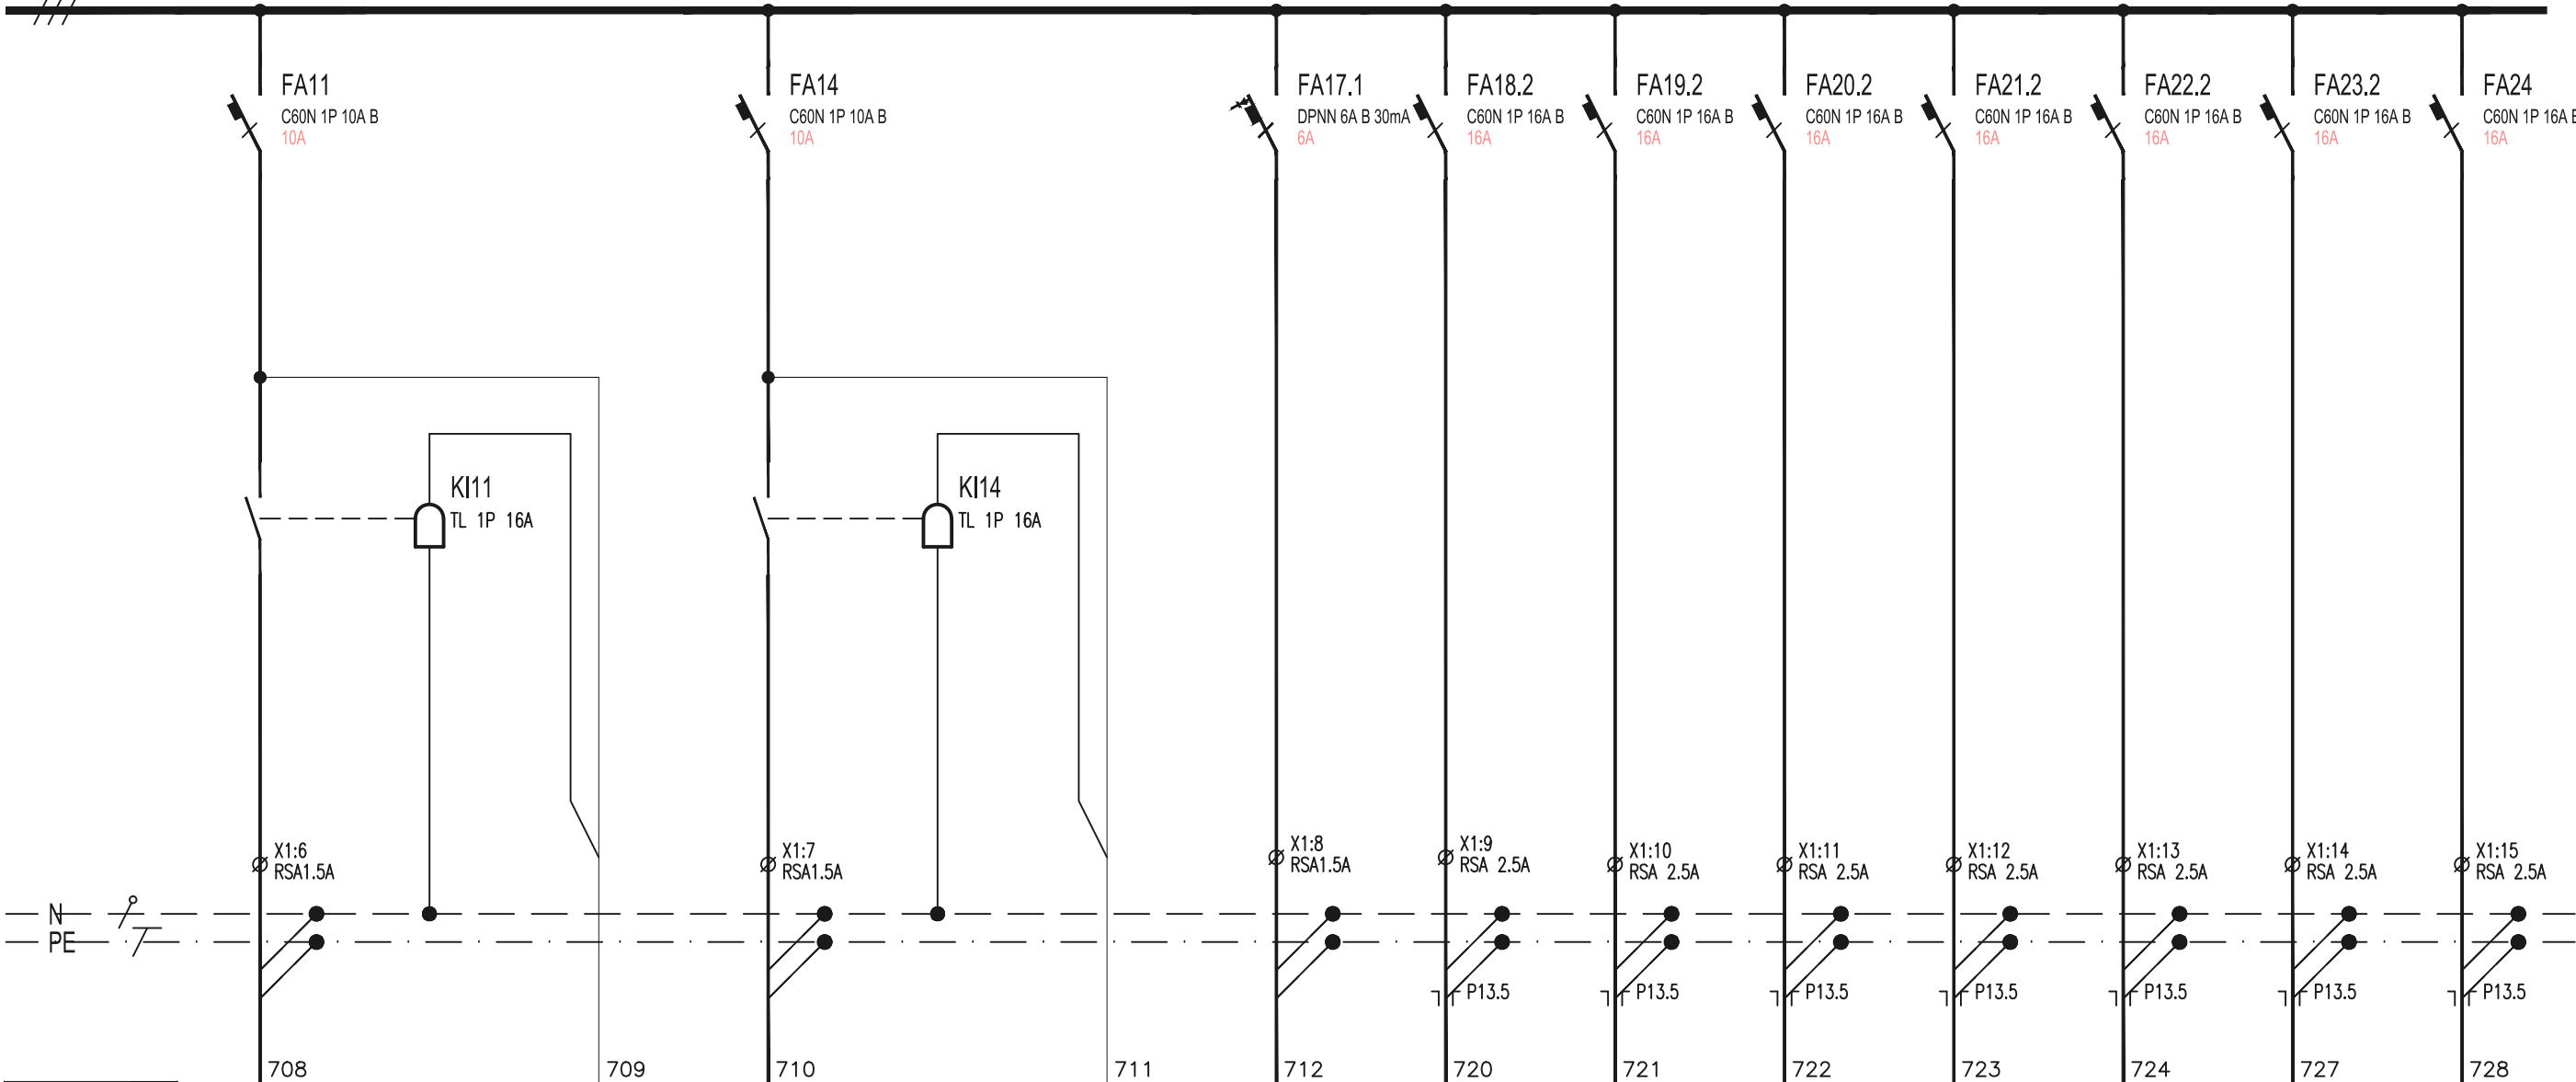

VYVOD C.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ZARIZENI	3RP/10		3RP/12	3RP/13		3RP/15	3RP/16	3RP/17	3RP/18	3RP/19	3RP/20	3RP/21	3RP/22	3RP/23
Pi [kW]	0.07			0.14			0.35	0.30	0.40	0.40	0.30	0.20	0.40	0.40
KABEL	WL3RP/10	3RP/11	WL3RP/12	WL3RP/13	3RP/14	WL3RP/15	WL3RP/16	WL3RP/17	WL3RP/18	WL3RP/19	WL3RP/20	WL3RP/21	WL3RP/22	WL3RP/23
C.KABELU	CYKY-J 3x1.5		CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x1.5		CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5
Pp [kW]														

Osvětlení šatna ženy
3.07

Ovládání osvětlení šatna
ženy 3.07

Osvětlení šatna muži
3.08

Ovládání osvětlení šatna
muži 3.08

Osvětlení hygienické
zázemí 3.09, 3.10

Zásuvky denní místnost
MPO 3.01

Zásuvky denní místnost
MPO 3.01

Zásuvky kancelář velitele
MPO 3.01


Zásuvky kancelář velitele
MPO 3.01

Zásuvky kancelář velitele
MPO 3.01

Zásuvky dispečink MPO
3.03

Zásuvky dispečink MPO
3.03

3NPE AC~50Hz 400/230V / TN-S
///

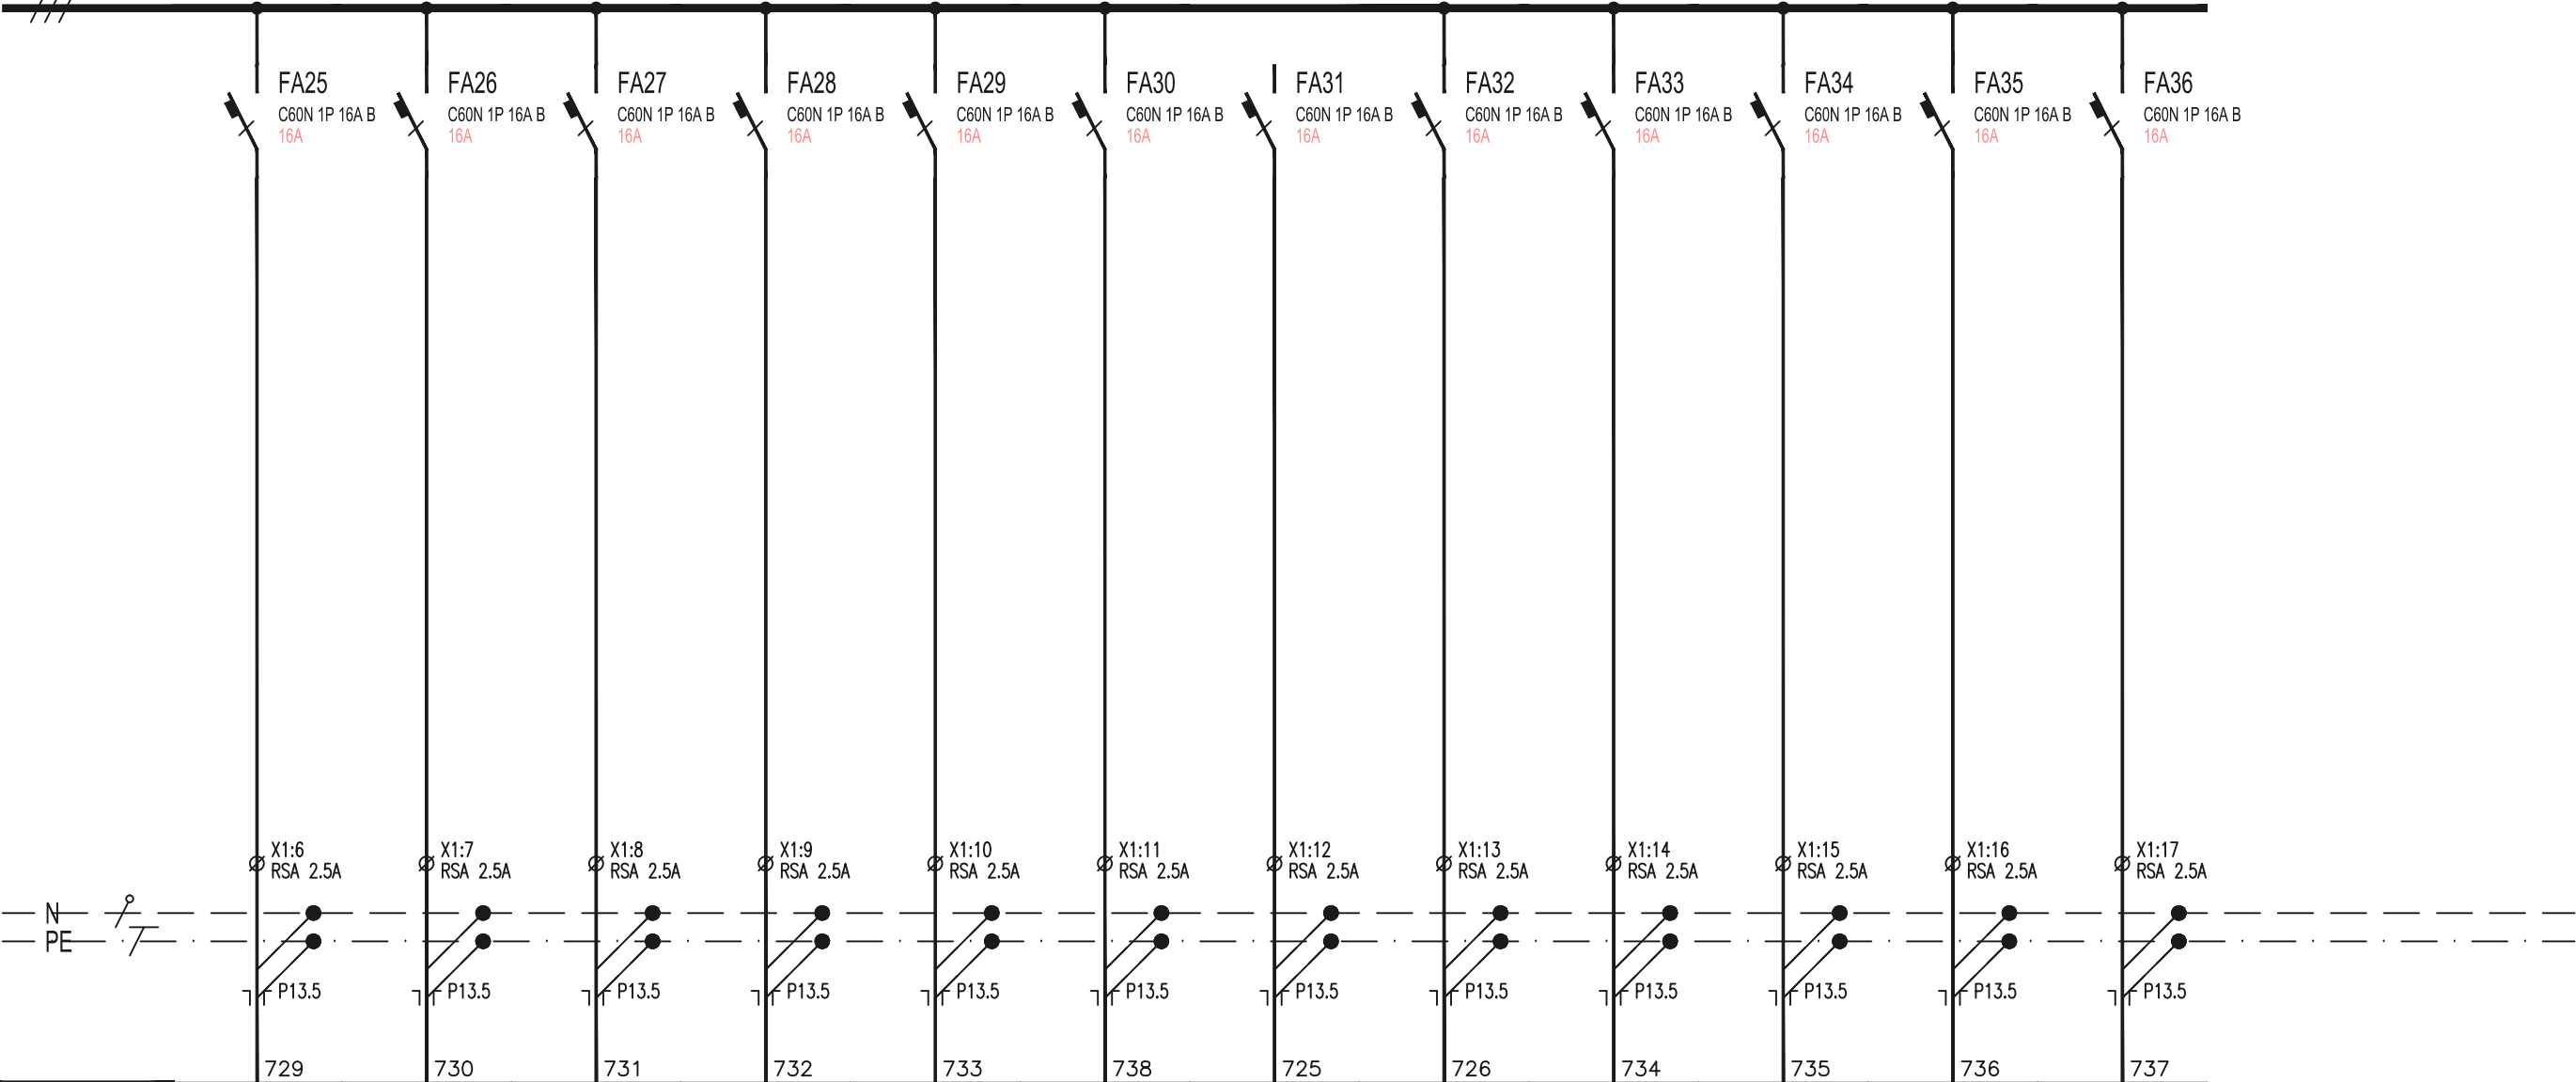

VYVOD C.	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
ZARIZENI	3RP/25	3RP/26	3RP/27	3RP/28	3RP/29	3RP/30	3RP/31	3RP/32	3RP/33	3RP/34	3RP/35	3RP/36
Pi [kW]	0.40	0.40	0.80	0.30	0.30	3.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.30
KABEL	WL3RP/25	WL3RP/26	WL3RP/27	WL3RP/28	WL3RP/29	WL3RP/30	WL3RP/31	WL3RP/32	WL3RP/33	WL3RP/34	WL3RP/35	WL3RP/36
C.KABELU	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5
Pp [kW]												

Zásuvky dispečink MPO
3.03

Zásuvky dispečink MPO
3.03

Zásuvky dispečink MPO
3.03

Zásuvky dispečink MPO
3.03

Zásuvky zasedací
místnost krizového štábu
3.04

Datový rozvaděč MěPO

Zásuvky výklopná
zásuvková sestava ve
stolech, vývod č.1.
kancelář velitele MPO
3.02

Zásuvky výklopná
zásuvková sestava ve
stolech, vývod č.2.
kancelář velitele MPO
3.02


Zásuvky výklopná
zásuvková sestava ve
stolech, vývod č.1.
zasedací místnost
krizového štábu 3.04

Zásuvky výklopná
zásuvková sestava ve
stolech, vývod č.2.
zasedací místnost
krizového štábu 3.04

Zásuvky výklopná
zásuvková sestava ve
stolech, vývod č.3.
zasedací místnost
krizového štábu 3.04

Zásuvky chodba 3.05,
3.06, sociální zázemí
3.07, 3.08,3.09,3.10,
topný žebřík 3.09, 3.10

3NPE AC~50Hz 400/230V / TN-S
///



VYVOD C.	37	38	39	40	41	42	43
ZARIZENI	3RP/37	3RP/38	3RP/39	3RP/40	3RP/41	3RP/42	3RP/43
Pi [kW]	0.86	0.86	0.84	0.84	0.10	0.56	2.60
KABEL	WL3RP/37	WL3RP/38	WL3RP/39	WL3RP/40	WL3RP/41	WL3RP/42	WL3RP/43
C.KABELU	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x1.5
Pp [kW]							

Zařízení VZT č.2

Zařízení VZT č.2


Zařízení VZT č.7

Zařízení VZT č.7

Vyhřívání vpustí

Zařízení VZT č.5.1

Zařízení VZT č.6.1

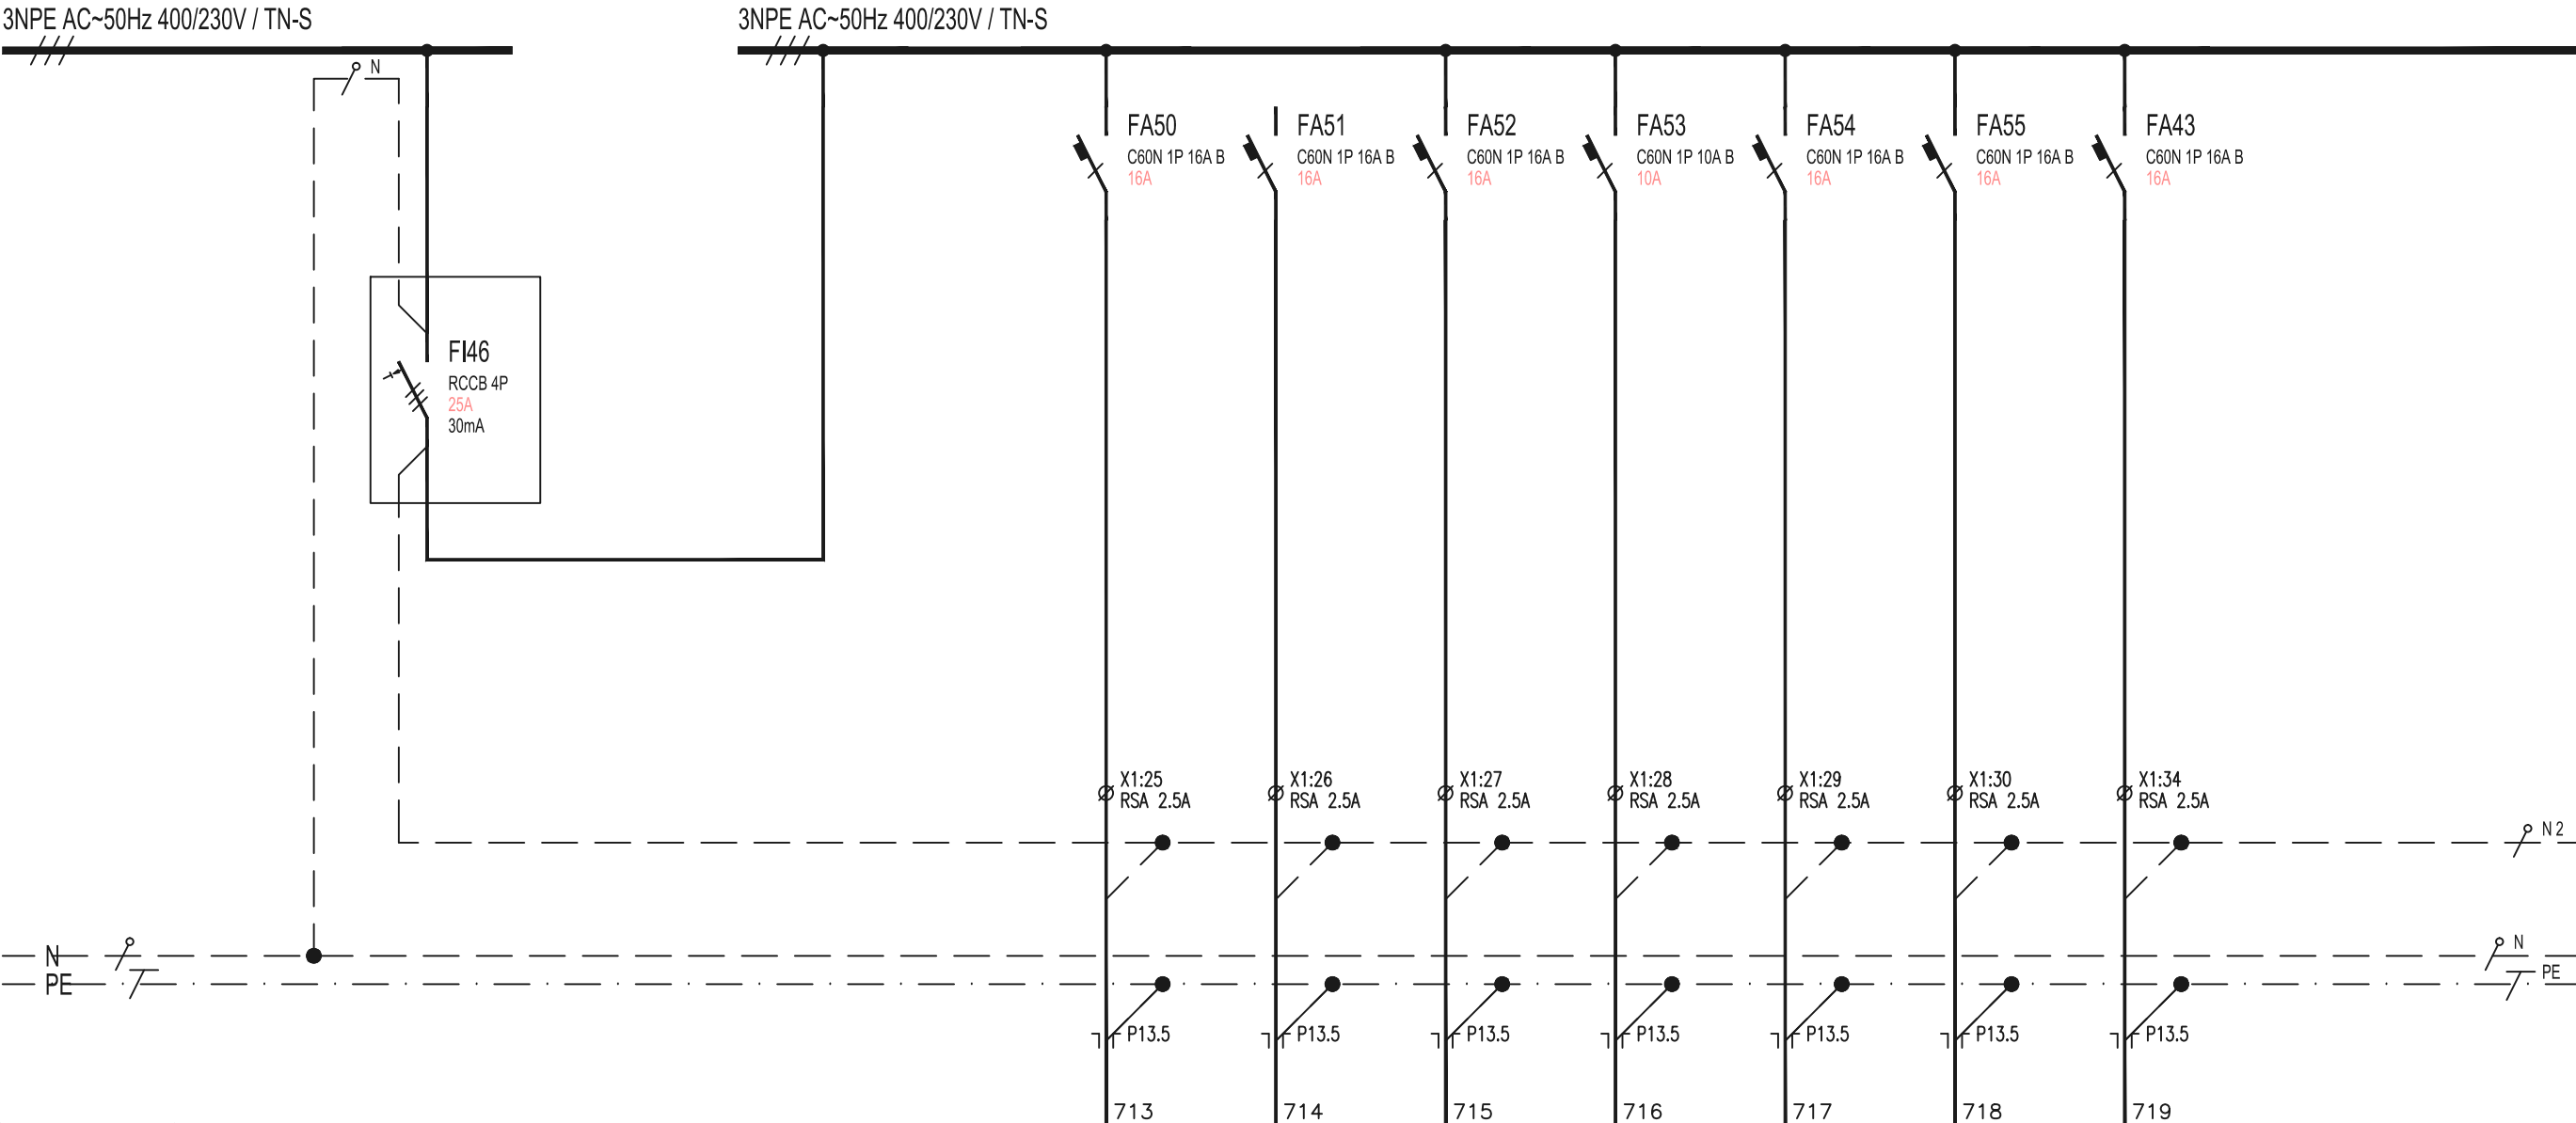

VYVOD C.	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	55
ZARIZENI						3RP/37	3RP/38	3RP/39	3RP/40	3RP/41	3RP/42	3RP/43
Pi [kW]						0.80	0.50	1.00	0.10	0.30	0.40	0.20
KABEL	3RP/45	3RP/46	3RP/47	3RP/48	3RP/49	WL3RP/50	WL3RP/51	WL3RP/52	WL3RP/53	WL3RP/54	WL3RP/55	WL3RP/55
C.KABELU						CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 5x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5
Pp [kW]												

Zásuvka denní místnost
MPO 3.01 - myčka

Denní místnost MPO
3.01 - vývod trouba

Denní místnost MPO
3.01 - vývod varná deska

Denní místnost MPO
3.01 - vývod digestoř +
osvětlení pod linkou

Zásuvka denní místnost
MPO 3.01 - mikrovlnná
trouba

Zásuvka denní místnost
MPO 3.01 - kávovar

Zásuvka denní místnost
MPO 3.01 - varná
konvice