


# ULOŽENÍ POTRUBÍ – PE V OTEVŘENÉM VÝKOPU

POTRUBÍ PE S VNĚJŠÍM POTAHEM Z PP

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

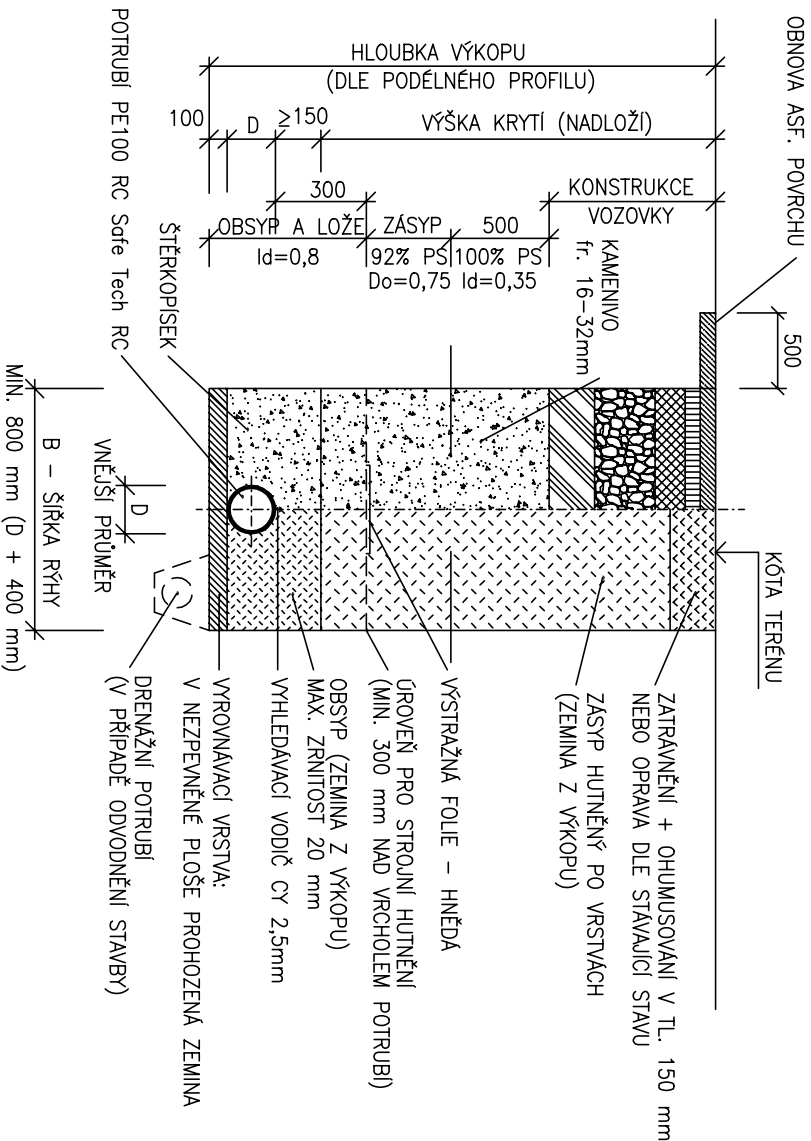

Revize					
c	b				
a					
Datum					
		Podpis			
				Text	
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TRÍNECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BYT KOPIROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBAM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.					
Zpracoval		Kontroloval		Schválil	
Objednatel		Město Jablunkov			
Místo stavby		ZŠ Jablunkov			
Rekonstrukce Školní jídelny v budově č.p. 190					
SO 06 Venkovní inženýrské sítě					
				Číslo seznamu	
				TP-S-440-20	
				Číslo zakázky	
				66805159	
				Měřítko	
				1:X	
				Stupeň	
				DPS	
				Datum	
				11/2020	
<div> <div>TRÍNECKÁ PROJEKCE</div> <div> <div>Mlu 214</div> <div>739 61 Tmač</div> <div>tel. +420 558 384 111</div> <div>info@p.trz.cz</div> </div> <div> <div>TRÍNECKÁ PROJEKCE</div> <div>TP</div> <div>a.s.</div> </div> </div>					
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ TLAKOVÉ KANALIZACE		Archivní číslo		Poř. č.	
		TP-4-99-21		17	