


ULOŽENÍ POTRUBÍ – PE V OTEVŘENÉM VÝKOPU

POTRUBÍ PE S VNĚJŠÍM POTAHEM Z PP


a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

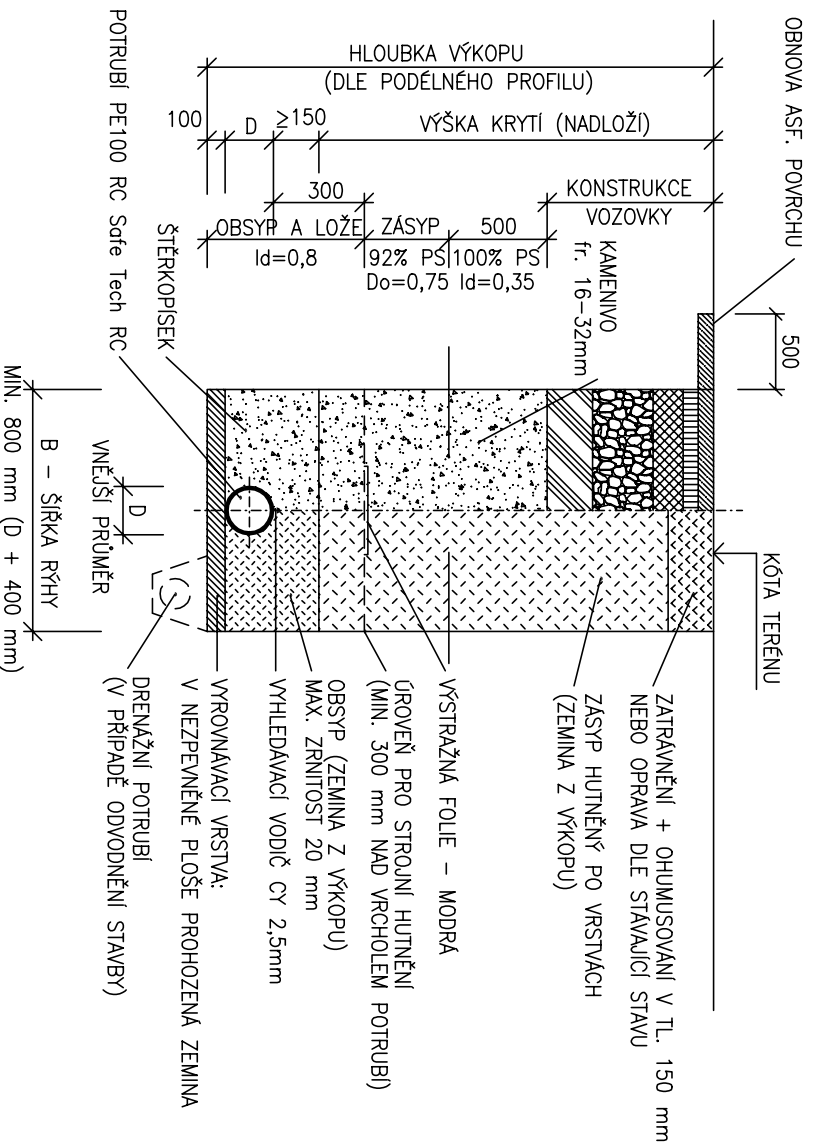

	Revize		
	Б	В	С
	Datum		
	Podpis		
	Text		
Б			
В			
С			

TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TRINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.

Zpracoval	Kontroloval	Schválil	TRINECKÁ PROJEKCE, a.s. Místo 274 739 61 Třinec tel. +420 558 384 111 info@iprz.cz	
Objednatel	Město Jablunkov			
Místo stavby	ZŠ Jablunkov		Datum	11/2020
Rekonstrukce Školní jídelny v budově č.p. 190 SO 06 Venkovní inženýrské sítě			Stupeň	DPS
			Měřítko	1:X
			Číslo zakázky	66805159
			Číslo seznamu	TP-S-440-20

TĚŽNÁKÁ
 PROJEKCE
 4.5

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU

Archivní číslo
TP-4-100-21

Poř. č.
21