


ROZVÁDEČ R5

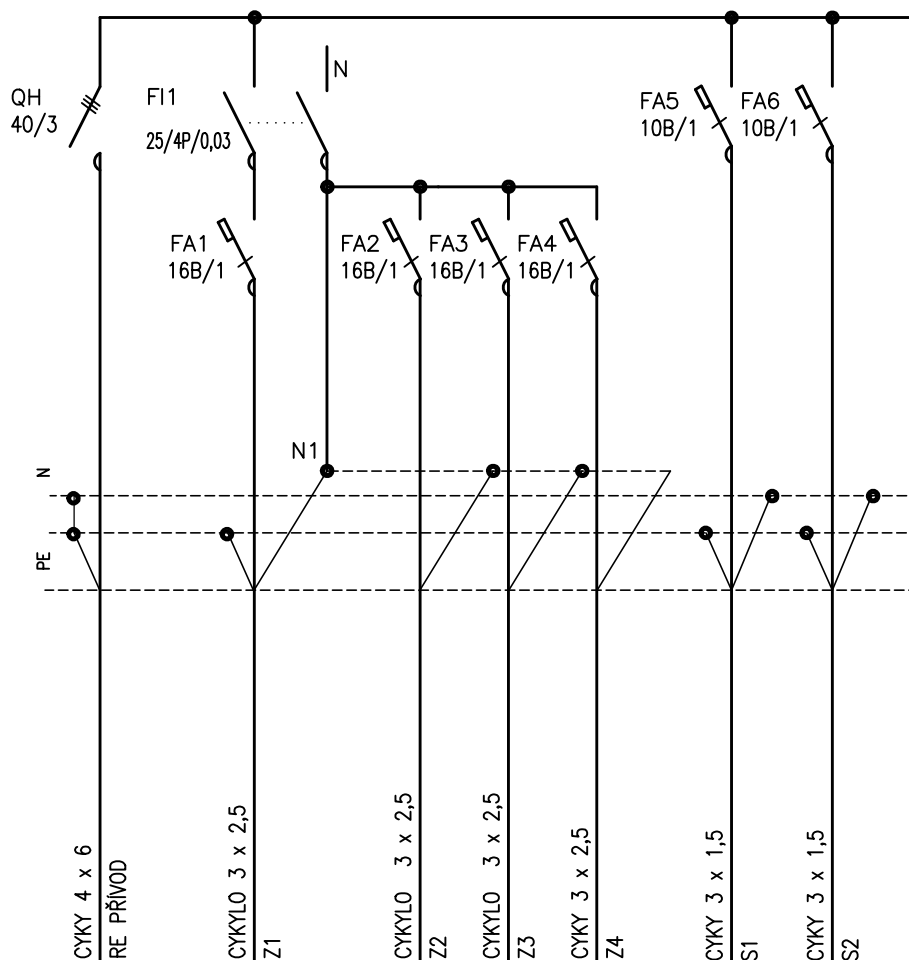

ROZVÁDEČ R5, SKŘÍŇ IP40/20 ZAPUŠTĚNÁ 24M, OBSAZENO 12M

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 + PE + N, 50 Hz, 400/230V, TN – S
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTŘINOU – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
 VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTI TN A IZOLACÍ
 ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000–4–41.

Zodpovědný projektant ING. MACURA KAREL <i>JmS</i>		Vypracoval ING. MACURA KAREL	PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ ateliér/privat 73956 Ropice 232 tel. 777144735	
Investor	MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV, DUKELSKÁ 144, JABLUNKOV			
Stavba	OPRAVA ELEKTROINSTALACE V BUDOVĚ Č.P. 144 V JABLUNKOVĚ		Datum	04/2013
			Stupeň	DPS
Část	ELEKTROINSTALACE		Č. výkresu	E – 08
Obsah	ROZVÁDEČ R5			