



# ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE

## KG-systém (PVC) plus SN4 - DN 160

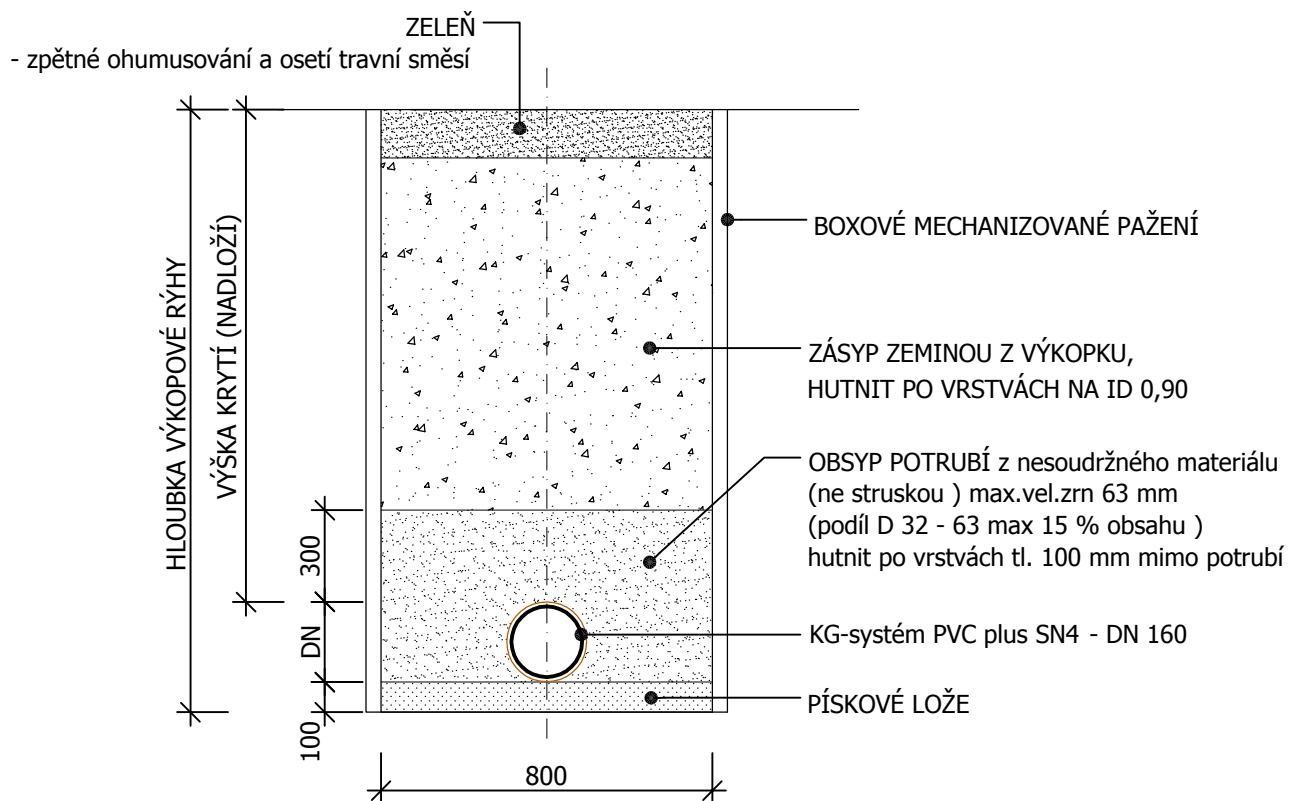

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,2 m BUDE RÝHA PAŽENÁ

Vypracoval :	Přemysl Cieslar, Beskydská 697, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz		
Investor :	Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov		
Místo stavby :	Obec Jablunkov, k.ú. Jablunkov, parc.č. 632		
Název stavby :			
PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ K OBJEKTU č.p. 145		Datum vypracování :	12 / 2014
		Stupeň dokumentace :	DPS
		Číslo zakázky :	L2014-86p
		Měřítko :	1:25
Výkres :	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ	Číslo výkresu :	5