


ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

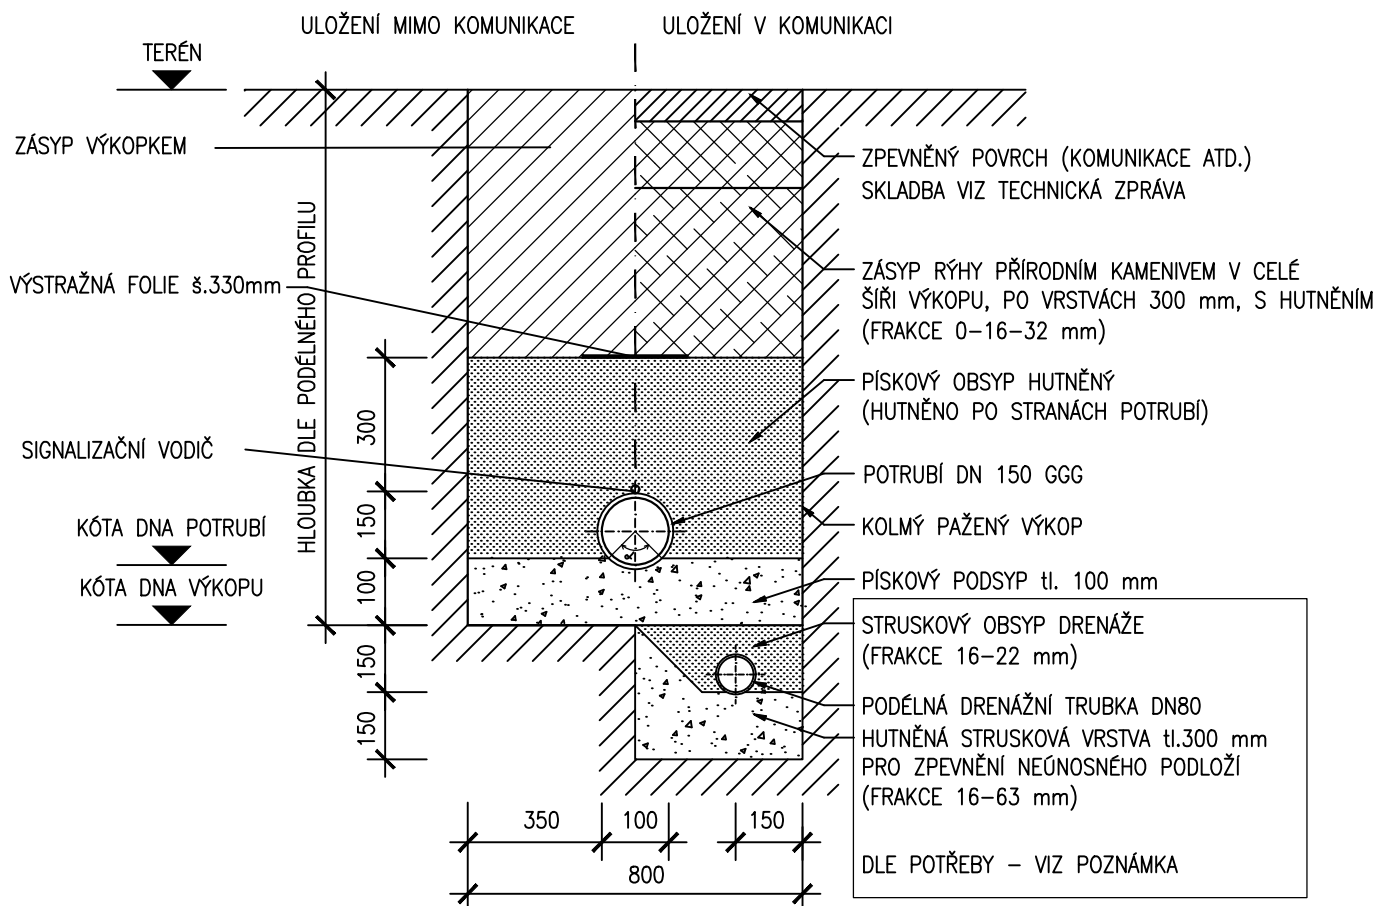

katastrální území: JABLUNKOV [656305]

polohový systém: S-JTSK

výškový systém: BpV



PROJEKCE GUŇKA S.R.O.

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ

HASIČSKÁ 617

739 34, ŠENOV

MOBIL: +420 608 730 487

Stavba: IVC JABLUNKOV

Část: NOVÝ VODOVOD

Výkres: ULOŽENÍ VEŘEJNÉHO VODOVODU

Místo MĚSTO JABLUNKOV
stavby: P.Č.333/1, K.Ú. JABLUNKOV

Objednatel MĚSTO JABLUNKOV
stavby: DUKELSKÁ 144. 739 91. JABLUNKOV

Odpov.proj. I N G . J A K U B G U Ň K A

Autorizoval: I N G . P E T R B Ě L Á K

Kreslil: I N G . J A K U B G U Ň K A

Formát: 2 1 0 x 2 9 7

Datum: 08.12.2017

Měřítka: —

Zakázka: 1 0 7 _ 2 0 1 7

Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

- VYSKYTNE-LI SE PŘI REALIZACI VE VÝKOPU MÍSTO, KDE BUDE ZJIŠTĚNO NEÚNOSNÉ PODLOŽÍ (PŘÍPADNĚ ZVÝŠENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY), BUDE NUTNÉ PROVÁDĚT STRUSKOVÝ PODSYP A PODELNOU DRENÁŽ
- V MÍSTĚ SE ZVÝŠENOU HLADINOU PODZEMNÍ VODY BUDE POLOŽENA POUZE PODELNÁ DRENÁŽ
- OBSYP VODOVODU SE PROVÁDÍ PO VRSTVÁCH VÝŠKY MAX. 200 mm ZA STÁLÉHO HUTNĚNÍ PO STRANÁCH POTRUBÍ
- BOČNÍ OBSYP A PŘEKRÝVNÁ VRSTVA SE PROVÁDÍ PO ZKOUŠCE VODOTĚSNOSTI; K HUTNĚNÍ BUDE POUŽITA POUZE LEHKÁ MECHANIZACE (MECHANICKÉ HUTNĚNÍ NAD POTRUBÍM BUDE PROVÁDĚNO OD VRSTVY MIN 300 mm; STŘEDNÍ A TĚŽKÉ HUTNÍCÍ MECHANIZMY JE MOŽNO POUŽÍT AŽ MINIMÁLNĚ 1 m NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)