


- LEGENDA POTRUBÍ:
- OTOPNÁ VODA – SEKUNDAR – 50°C
 - OTOPNÁ VODA – SEKUNDAR – 40°C
 - OTOPNÁ VODA – PRIMAR – 50°C
 - OTOPNÁ VODA – SEKUNDAR – 40°C
 - STUDENÁ VODA PITNÁ
 - TEPLÁ VODA
 - E E EXPANZNÍ POTRUBÍ
 - ODPADNÍ VODA
 - OTOPNÁ VODA – PODLAHOVKA – 42°C
 - OTOPNÁ VODA – PODLAHOVKA – 34°C

LEGENDA ZAŘÍZENÍ VIZ SCHÉMA

SCHÉMA OBJEKTŮ

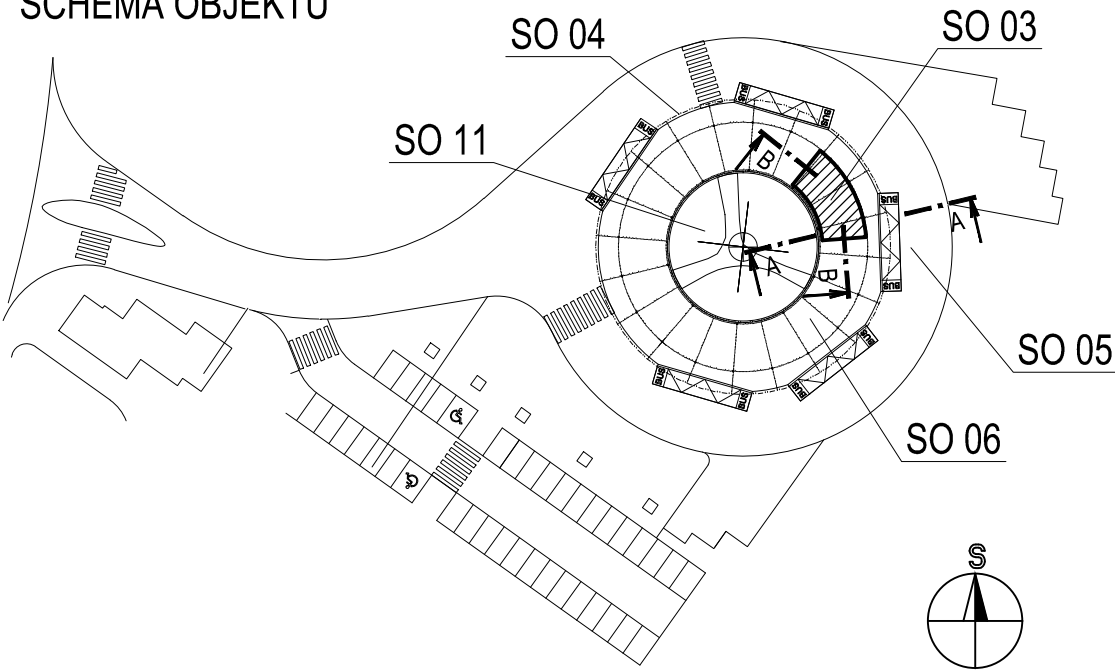

±0 = 385,75 (PODLAHA 1.NP)

VYPRACOVAL ING. Z. ŘIHÁK	ODP. PROJ. PROFESE ING. Z. ŘIHÁK	KONTROLOVAL ING. A. TALACH	HL. INŽ. PROJEKTU ING. L. BAAR	<div>CENTROPROJEKT GROUP a.s. ŠTEFÁNIKOVA 167 760 01 ZLÍN</div> <div></div> <div>CENTROPROJEKT</div>			
MÍSTO STAVBY: JABLUNKOV							
STAVEBNÍK: MĚSTO JABLUNKOV							
DOPRAVNÍ TERMINÁL JABLUNKOV SO 03 – INFOCENTRUM, ČEKÁRNA SO 03.4 – VYTÁPĚNÍ				FORMÁT	2 A4		
				DATUM	03/2017		
				STUPEŇ	DPS		
				MĚŘÍTKO	1:50		
				ZAK. ČÍSLO:		161934	
				ARCHIVNÍ KÓD	PROF. ČÍS.	VÝKRESU	DOD.
PŮDORYS – STŘECHA				CR4	U	013	