


Legenda hmot

	stávající rostlý terén
	zásyp výkopkem - hutnit
	hutněný podsyp pískem 0-8 mm
	obetonávka potrubí betonem C25/30
	skladba dle původního povrchu plochy
	prefabrikované části betonových šachet

ŘEZ A-A

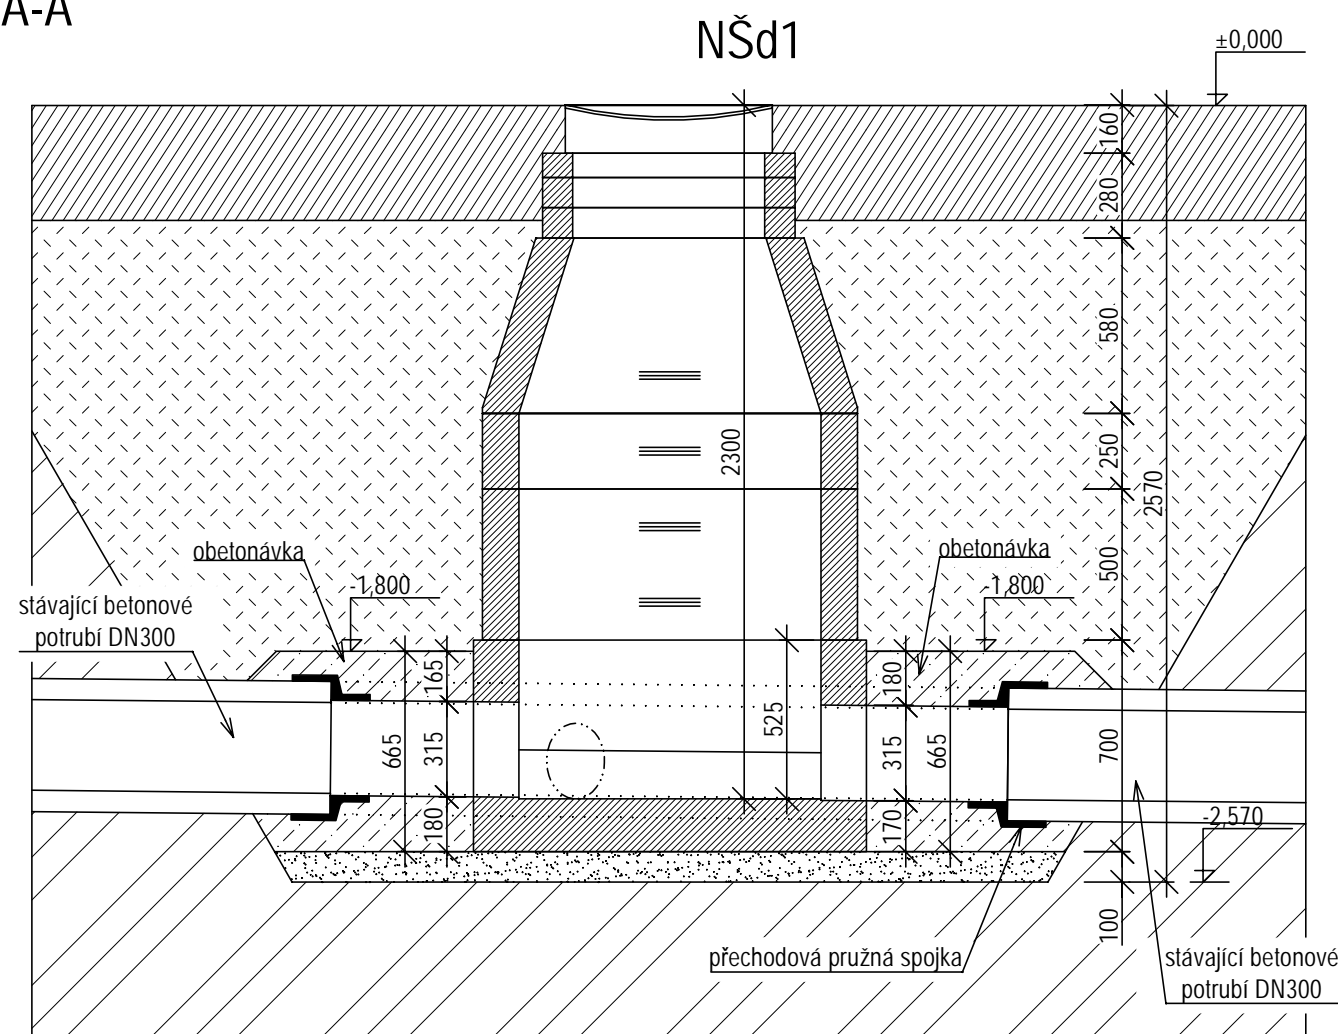

Souřadnice šachty NŠd1:

X: 1133097.5858

Y: 437884.6812

Poznámka:

V místě stávajícího betonového potrubí DN300 bude provedena nová betonová prefabrikovaná kanalizační šachta NŠd1 s litinovým poklopem.


Výkop bude proveden ruční s opatrností, aby nedošlo k porušení stávajícího betonového potrubí. Po provedení výkopu bude stávající potrubí v délce cca 2,2 m odstraněno tak, že potrubí bude na dvou místech uříznuto cca 0,5 m od stěn budoucí šachty NŠd1. Po provedení urovňování a zhutnění dna bude uloženo prefabrikované betonové dno šachty s napojením novým plastovým potrubím PVC-KG SN8 DN315. Spojení stávajícího kameninového potrubí a nového plastového potrubí bude provedeno pružnou spojkou. Pružná přechodová spojka bude použita například FERNCO 453-335 R (pro potrubí 437-453/315-335) se šířkou 254 mm. Po provedení napojení, zkoušky těsnosti spojů a utěsnění stávajícího potrubí dojde k obetonování potrubí betonem C25/30 pro zpevnění spojů potrubí.

Na šachtové dno budou uloženy betonové prefabrikované šachtové skruže, kónus a litinový poklop pro zatížení D400. Pro vyrovnání poklopu do úrovně terénu budou dle potřeby provedeny vyrovnávací prstence.

Plochy v místě výkopů budou uvedeny do původního stavu.

Prefabrikované kanalizační díly budou provedeny od výrobce Prefa Brno, a.s., dle specifikace betonových šachet na výkresu TP-3-96-21.

±0,000=385,23 m n. m. (úroveň stávajícího terénu v místě šachty)

Revize	c	Datum		Podpis		Text				
	b									
	a									
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.										
Zpracoval			Kontroloval		Schválil		TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Míru 274 739 61 Třinec tel. +420 558 384 111 info@tp.trz.cz			
										
Objednatel		Město Jablunkov					Datum		11/2020	
Místo stavby		ZŠ Jablunkov					Stupeň		DPS	
Rekonstrukce Školní jídelny v budově č.p. 190 SO 06 Venkovní inženýrské sítě							Měřítko		1:25	
							Číslo zakázky		66805159	
							Číslo seznamu		TP-S-440-20	
ŠACHTA NŠd1							Archivní číslo		TP-3-98-21	
							Poř. č.			11