


ULOŽENÍ POTRUBÍ – PE V OTEVŘENÉM VÝKOPU

POTRUBÍ PE S VNĚJŠÍM POTAHEM Z PP

a) V KOMUNIKACI


b) VE VOLNÉM TERÉNU

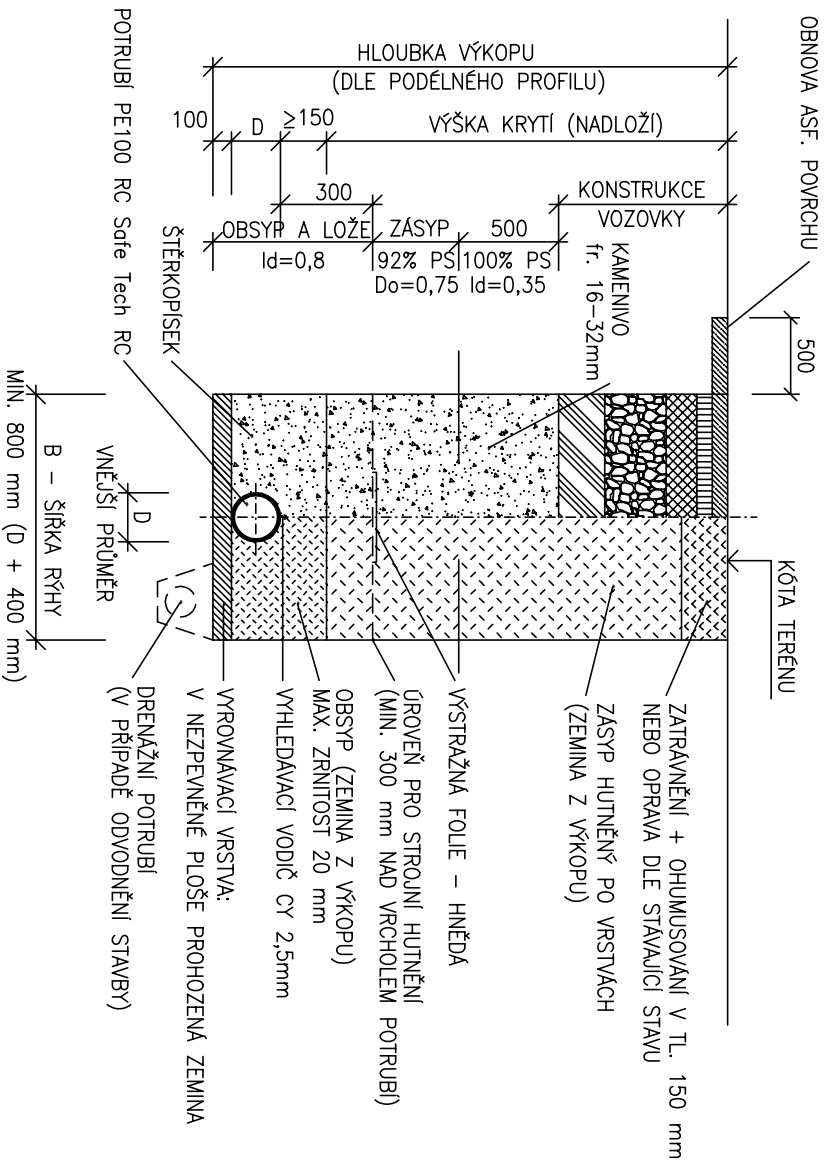

Revize		Podpis	Text	
c	b			
Datum				
a				a

TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TRÍNECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPIROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBAM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.

Zpracoval		Kontroloval		Schválil	
Objednatel		Město Jablunkov			
Místo stavby		ZŠ Jablunkov			
Rekonstrukce Školní jídelny v budově č.p. 190 SO 06 Venkovní inženýrské sítě					
Datum		08/2020			
Stupeň		DUR, DSP			
Měřítko		1:X			
Číslo zakázky		66805159			
Číslo seznamu		TP-S-276-20a			

TRINECKÁ PROJEKCE, a.s. Míru 274 739 61 Třinec tel. +20 558 384 111 info@trfz.cz	
--	---

TRÍNECKÁ PROJEKCE, a.s.
Mílna 27/L
739 61 Třinec
tel. +420 558 384 111
info@p.jtz.cz



VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ TLAKOVÉ KANALIZACE		Archivní číslo TP-4-577-20	Poř. č. 7
--	--	-------------------------------	--------------