


ULOŽENÍ POTRUBÍ – PE V OTEVŘENÉM VÝKOPU

POTRUBÍ PE S VNĚJŠÍM POTAHEM Z PP


a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

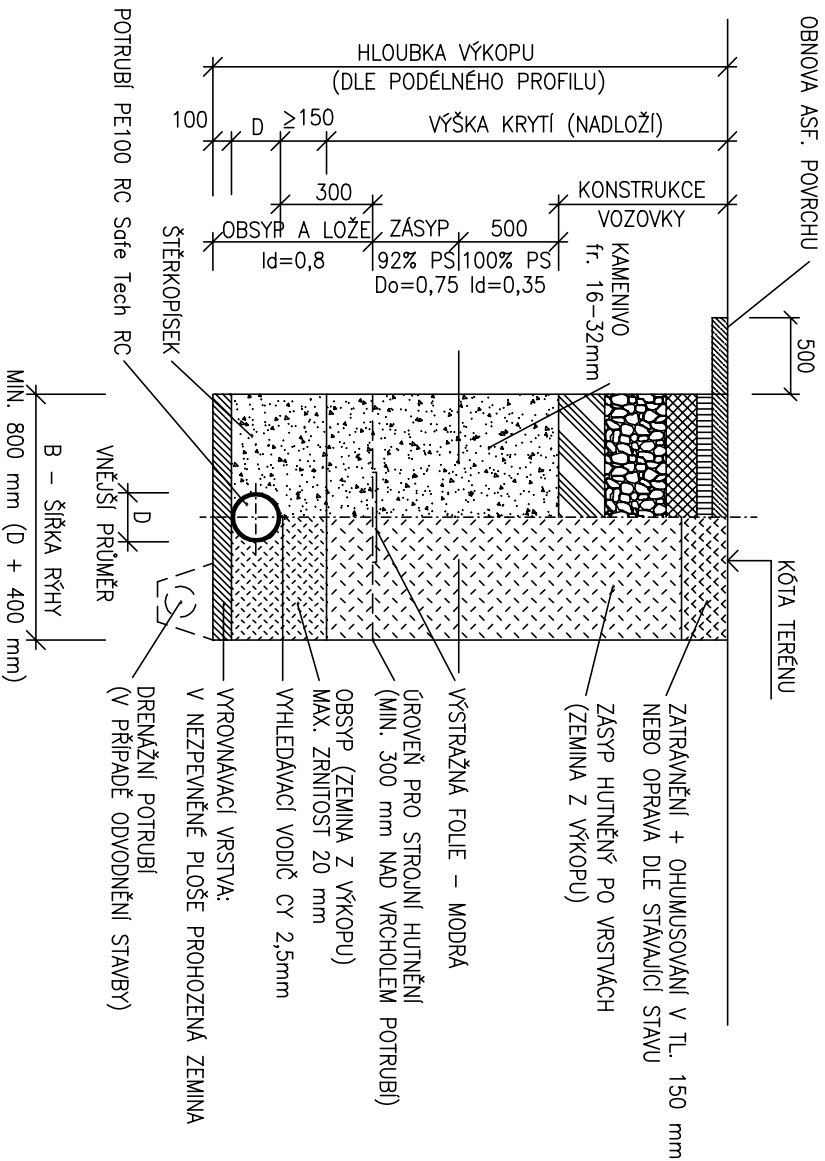

Revize		Podpis	Text	
c	b			
Datum	a			

TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TRÍNECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPIROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBAM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.

Zpracoval		Kontroloval		Schválil	
Objednatel		Město Jablunkov		Míra 27A	
Místo stavby		ZS Jablunkov		739 61 Tinec	
Rekonstrukce Školní jídelny v budově č.p. 190 SO 06 Venkovní inženýrské sítě		Datum		tel. +420 558 384 111	
				info@p.rtz.cz	
				<div> <div>TRÍNECKÁ PROJEKCE, a.s.</div> <div>  </div> </div>	
Stupeň		Měřítko		08/2020	
				DUR, DSP	
				1:X	
				Číslo zakázky	
Číslo seznamu		TP-S-276-20		66805159	

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU		Archivní číslo	Poř. č.
TP-4-576-20			4